

Właz typu ciężkiego klasy D Ø 680 z zabezpieczeniem przeciwoobrotowym. Zainstalować właz z wypełnieniem betonowym

Pierścień odciążeniowy

Ø 200 PP-SN10

0,3%

140,82

Ks-160

WP-3
WP-4

T 144,10
K 141,82(-2,28)

T 144,15
K 141,89(-2,26)

T 144,11
K 141,90(-2,21)

T 144,10
K 141,90(-2,20)


60,6
S-3


PP 132,66

81,7

85,6
2

87,5

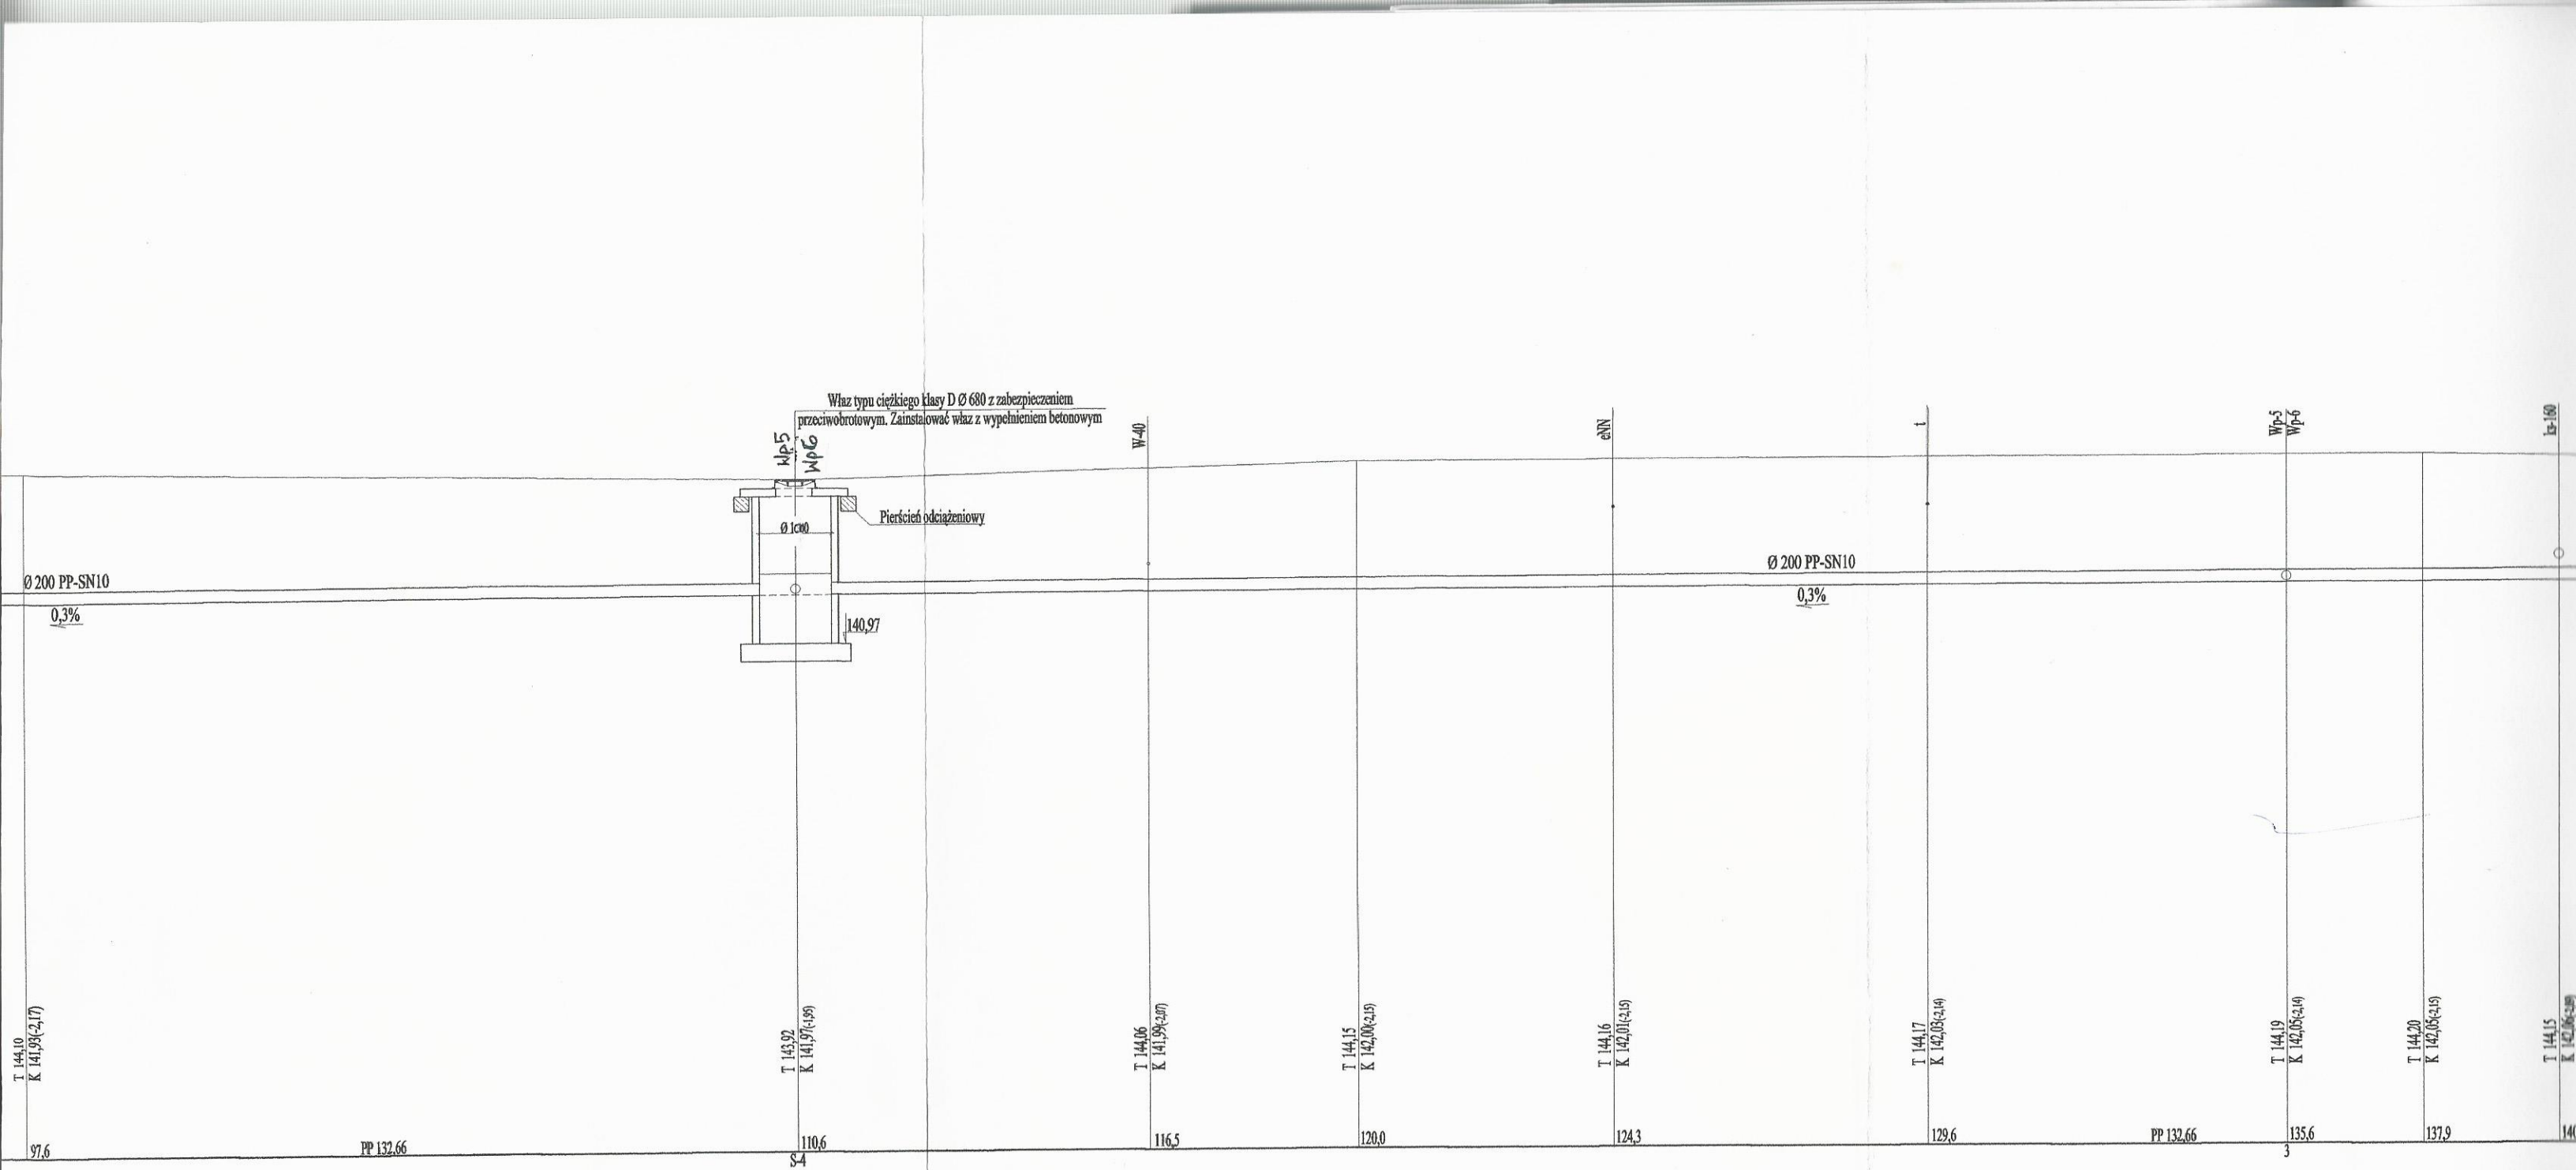

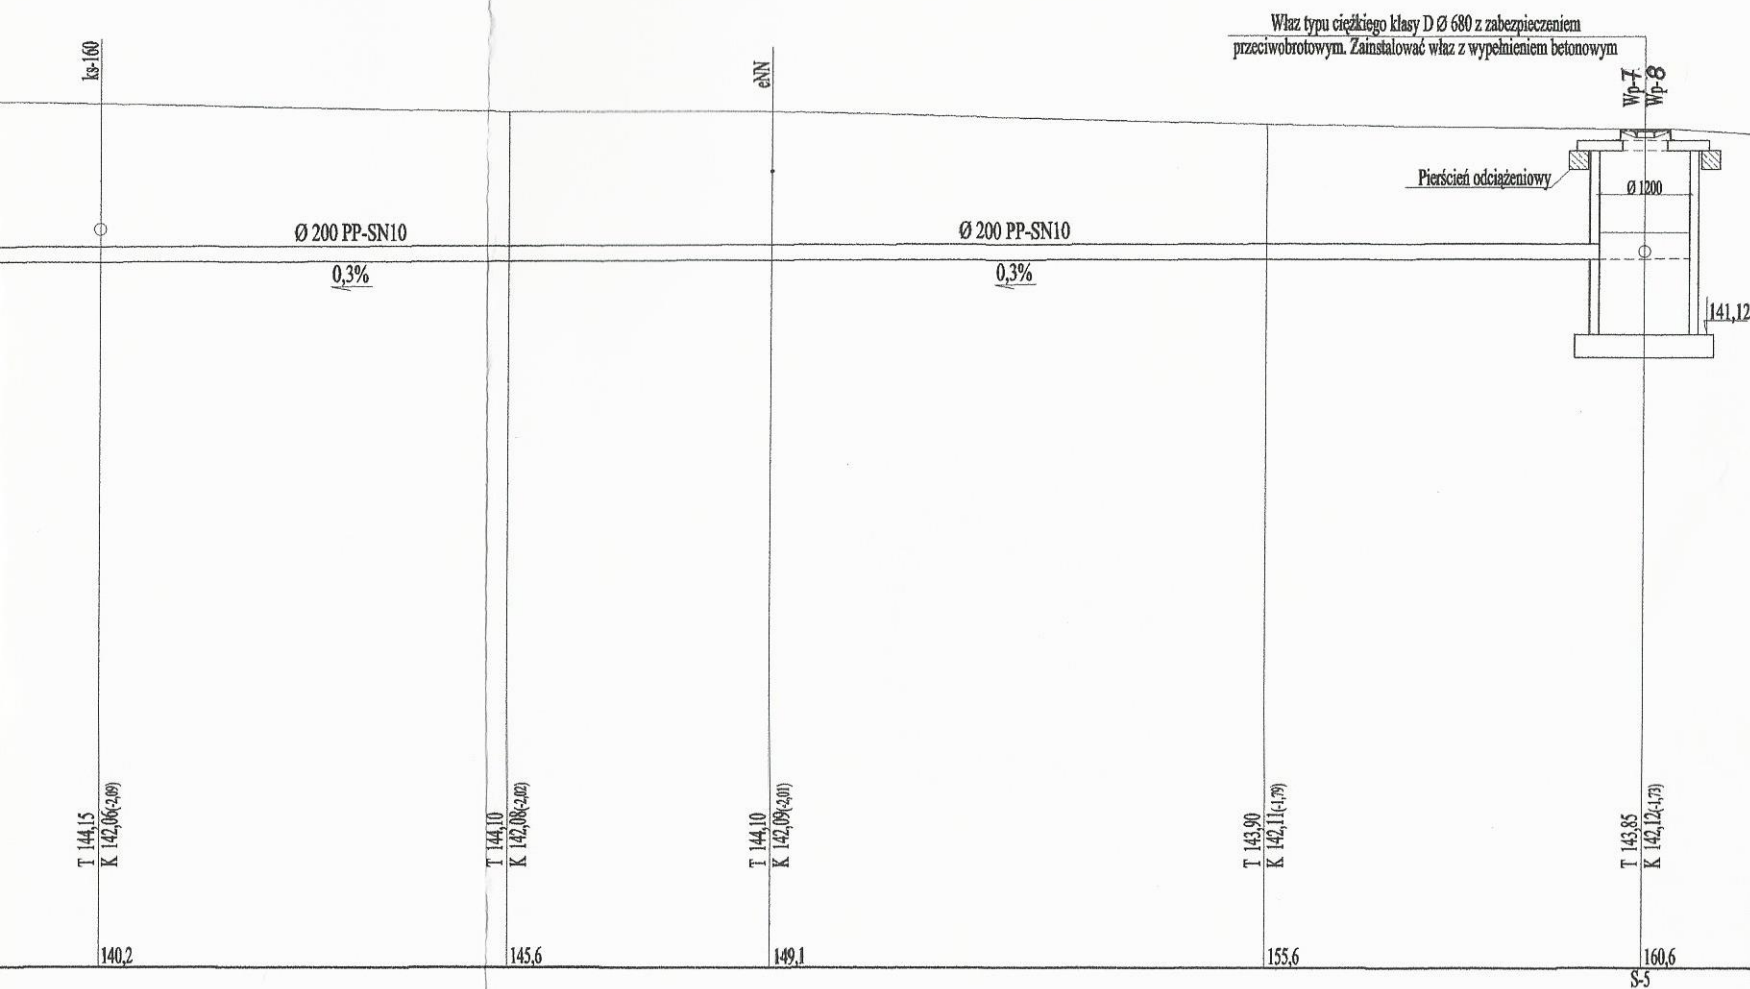

Sprawdził

mgr inż. Jan Burglin
upr. nr GPKG-1-7342-24/95

Profil przewodu kanalizacji deszczowej w ul. Władysława Łokietka na odcinku od S-3 do S-5

Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Więcborku			Rys. nr - 12 skala 1 - 100
Funkcja	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Projektant	Henryk Kozłowski uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych nr ewidencyjny NB-7210/18/83	12 kwietnia 2016r	
Asystent projektanta	mgr inż. Mariusz Kozłowski	12 kwietnia 2016r	